

НСП11

Підприємство ВАТРА

<http://vatra.lighting>

каталог 26/27

ТУ У 3.62-00214267-044-97



джерело світла і потужність номінал., Вт..... лампа розжарювання (E27) • 100, 200
напруга живлення номінал., В..... 220 АС
ступінь пилевологозахисту..... IP52
клас електрозахисту..... I
механічна стійкість..... M1
температура навколишнього середовища..... -40°C...+40°C (УЗ; ХЛЗ)



Для загального освітлення виробничих, сільськогосподарських, складських, допоміжних та інших приміщень.

Корпусні деталі:

- модифікація -414 - поліпропілен
- модифікація -714 - фенопласт
- модифікації -214, -314, -614 - листова сталь

Світлопропускний захисний елемент - ковпак: прозоре скло.

На замовлення: захисна сітка для модифікацій -414, -714 - пластмаса, для модифікацій -214, -314 - сталевий дріт.

Кабельний ввід: 1 або 2 шт.

Комплектація: світильник, на замовлення - лампа, захисна сітка, монтажний вузол (C5).

Джерело світла: лампи розжарювання 100, 200Вт.

ОСОБЛИВОСТІ:

- в модифікації -414 клас захисту від ураження електричним струмом II, що дозволяє використовувати світильники без заземлення;
- в модифікаціях -714, -214, -314, -614 клас захисту від ураження електричним струмом I;
- в модифікації -714 два кабельні вводи для електрокабелю - транзитне (магістральне) електропід'єднання в лінію;
- атмосферостійкість - тривалий термін служби.

НСП11

Підприємство ВАТРА

<http://vatra.lighting>

Підприємство ВАТРА

<http://vatra.lighting>

МОНТАЖ: • індивідуально - модифікація -314 на гак (A1)

модифікація -214 на різьбову трубу G3/4-B (B1)

модифікація -414 на гак (A1) або на різьбову трубу G3/4-B (B1)


модифікація -614 на гак (C1), на горизонтальний (C2.1, C2.2) або вертикальний (C3) монтажний профіль, на трос (C4), на замовлення: на горизонтальну трубу з зовнішнім Ø25...28мм (C5)

• транзитно - модифікація -714 на гак (A1)

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ:

• модифікації -214, -314, -414, -614 індивідуальне кабелем Ø9...14мм або проводами Ø3,5мм оболонки (перетин жил 1,5...4мм²)

• модифікація -714 транзитне кабелем Ø9...14мм (перетин жил 1,5...4мм²)

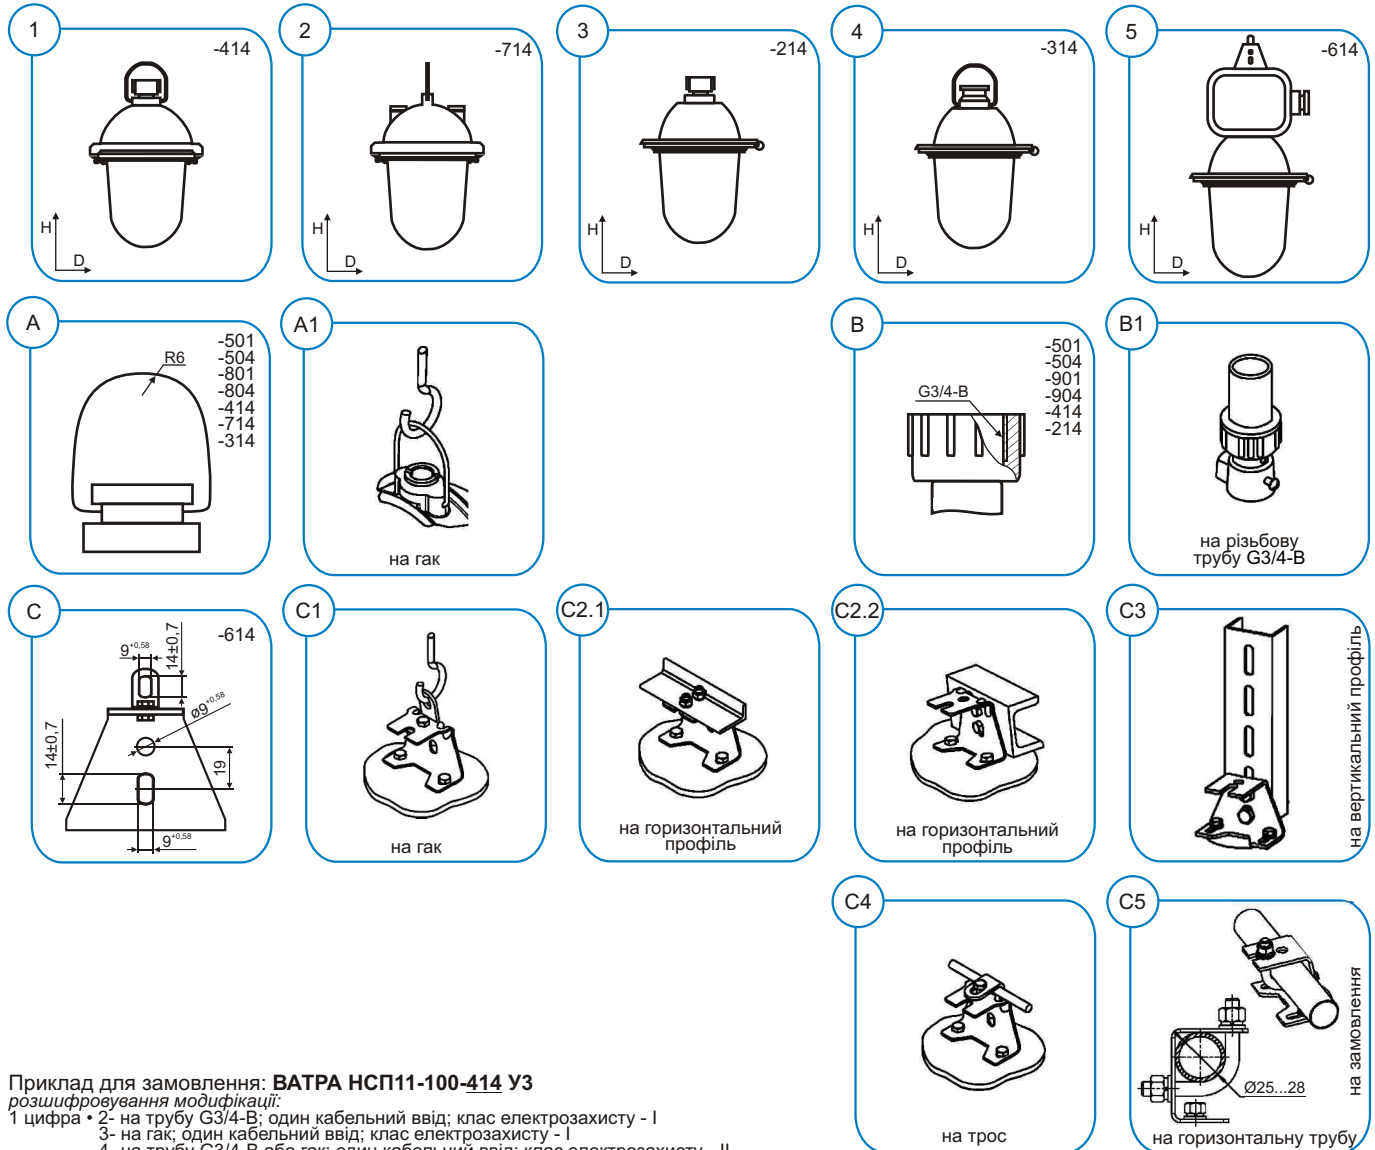

Приклад для замовлення: **ВАТРА НСП11-100-414 УЗ**

розшифрування модифікації:

1 цифра • 2- на трубу G3/4-B; один кабельний ввід; клас електрозахисту - I

3- на гак; один кабельний ввід; клас електрозахисту - I

4- на трубу G3/4-B або гак; один кабельний ввід; клас електрозахисту - II

6- на горизонтальний або вертикальний монтажний профіль, або гак,

або трос; один кабельний ввід; клас електрозахисту - I

7- на гак; два кабельні вводи; клас електрозахисту - I

2 цифра • 1- ступінь захисту IP52

3 цифра • 4- тип КСС: М (рівномірна)

Тип світильника	Клімат. виконання	Напруга, В	Ступінь захисту	Клас електро-захисту	ДС	Цоколь	тип КСС	Габарити, DxH, мм	Маса, кг ±10%
НСП11-100-214	УЗ	220 АС	IP52	I	IncL	E27	M	180x250	1,2
НСП11-100-314	УЗ	220 АС	IP52	I	IncL	E27	M	180x270	1,2
НСП11-100-414	УЗ	220 АС	IP52	II	IncL	E27	M	158x280	1,1
НСП11-100-614	УЗ, ХЛЗ	220 АС	IP52	I	IncL	E27	M	175x390	2
НСП11-100-714	УЗ	220 АС	IP52	I	IncL	E27	M	158x280	1,1
НСП11-200-214	УЗ	220 АС	IP52	I	IncL	E27	M	210x320	2,2
НСП11-200-314	УЗ	220 АС	IP52	I	IncL	E27	M	210x340	2,2
НСП11-200-414	УЗ	220 АС	IP52	II	IncL	E27	M	185x330	1,8
НСП11-200-714	УЗ	220 АС	IP52	I	IncL	E27	M	185x330	1,8



Стандарт освітлення